




5 8#12 co 147 L=2500



1-1



2-2




uwaga wymiary wpustów podłogowych dopasowywać do studzienek wg specyfikacji dostawcy

[illegible]

W3 szt.2 gł.200mm


18 $8\#12$ $L=1350$






3-3

W4 szt.2 rzędne dna -4,46; -3,57

4-4



widok z góry

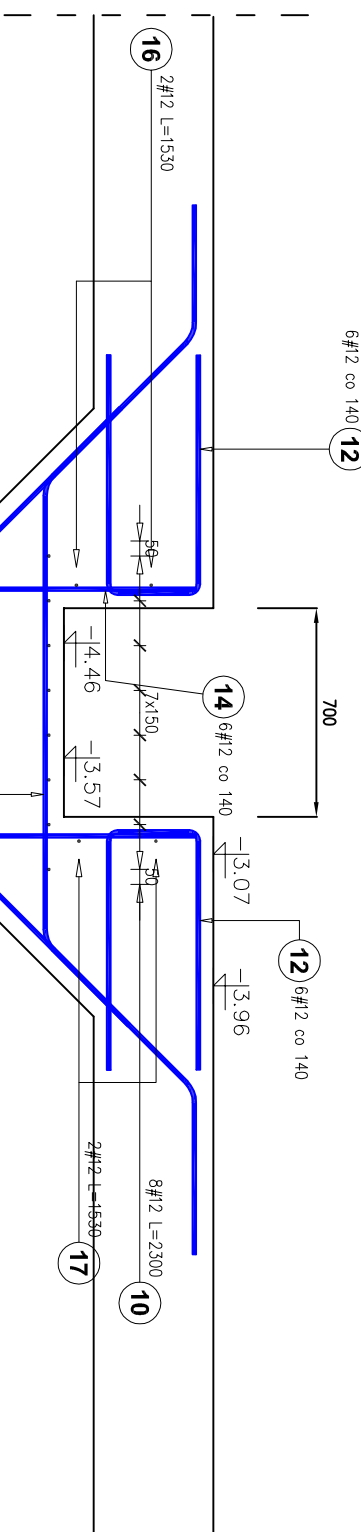

1. BETON C 25/30 (B30)
2. BETON podkładowy C 8/10 (B10)
3. STAL ZBRZOJENIOWA AIII-N (B500SP)
4. Minimalne odleg. zbrojenia: odne 5 cm, gline 3 cm
5. Wysokość płyty fundamentowej: 35,40, 60 cm
6. Przyjęty głębokość zaprawiania gruntu: 1 m p.p.1.
7. Pod fundamentami wykonano warstwę grubego betonu min. 8 cm
8. Wskazke przebiega wzd projekcji brzoźnych
9. Wszystkie wymiary sprawdz na budowach
10. Wymiary na rysunku podano w milimetrach

[illegible]